

**Data: 25/05/2024 – sábado**


**Turno: manhã**

### Gás Canalizado (Sulgás)

Fornecimento de gás operando em regime normal, exceto em algumas localidades dos municípios de Porto Alegre e de Canoas afetados pelo nível das águas. As interrupções afetam apenas unidades consumidoras “**Residenciais**”.

Município	Nº de consumidores Residenciais	Nº de Interrupções	% interrompidos	Em relação ao boletim anterior
<b>Porto Alegre</b>	<b>65.525</b>	<b>6.379</b>	<b>9,73%</b>	↓ reduziu
<b>Canoas</b>	<b>11.541</b>	<b>1.544</b>	<b>13,37%</b>	↔ estável
<b>Concessão</b>	<b>89.610</b>	<b>7.923</b>	<b>8,84%</b>	↓ reduziu

### Energia Elétrica

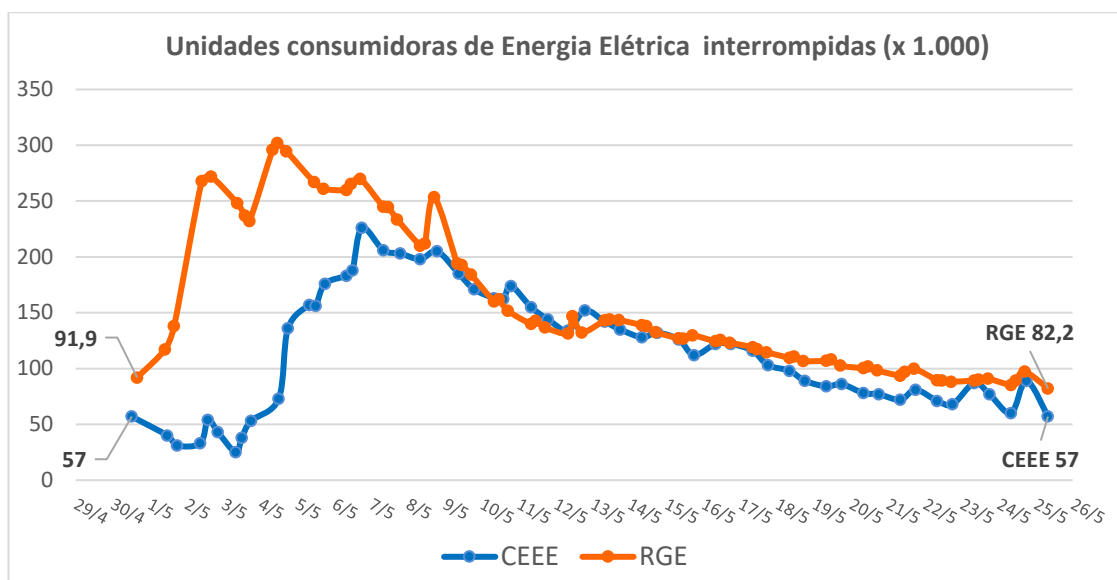

**Boletim Operacional da Distribuição de  
Gás Canalizado e Energia Elétrica  
Monitoramento AGERGS**



**Detalhamento das distribuidoras de Energia Elétrica:**

CEEE Equatorial		
Município mais afetados	Clientes interrompidos	Em relação ao boletim anterior
Não Informado		
Clientes com impedimento de acesso ou desligados por segurança		Em relação ao boletim anterior
Na concessão	37.000	↓ reduziu

RGE		
Município mais afetados	Clientes interrompidos	Em relação ao boletim anterior
Canoas	47.564	↓ reduziu
São Leopoldo	14.798	↓ reduziu
Novo Hamburgo	1.589	— estável
Taquari	1.438	↑ aumentou
Cachoeirinha	1.074	↑ aumentou
REGIÕES	Clientes interr. (x 1.000)	Em relação ao boletim anterior
Metropolitana	51,6	↓ reduziu
Vale dos Sinos	18,0	↓ reduziu
Vale do Taquari	4,6	— estável
Vale do Rio Pardo	4,5	↑ aumentou
Clientes com impedimento de acesso ou desligados por segurança		Em relação ao boletim anterior
Na concessão	72.500	↓ reduziu

**Boletim Operacional da Distribuição de  
Gás Canalizado e Energia Elétrica  
Monitoramento AGERGS**



**Distribuidoras Coopernorte, Creluz, DEMEI e MUX:** informaram que estão operando em regime de normalidade.

**Distribuidora Certel:** em 24/05/24 comunicou a desmobilização da sua estrutura de emergência, sendo que suas operações estão retornando para a normalidade.

**Distribuidora Nova Palma Energia:**

Data	22/06/2023	23/06/2023	24/05/2023
Quantidade de UC Interrompidas	71	67	66
Quantidade de UC com algum impedimento para o restabelecimento	64	64	64
Municípios / Localidades mais afetadas	Silveira Martins, Nova Palma, Ivorá, Dona Francisca	Silveira Martins, Nova Palma, Ivorá, Dona Francisca	Silveira Martins, Nova Palma, Ivorá, Dona Francisca

**Distribuidora Certaja:**

Data	22/06/2023	23/06/2023	24/05/2023
Quantidade de UC Interrompidas	882	861	858
Quantidade de UC com algum impedimento para o restabelecimento	Não informado	Não informado	Não informado
Municípios / Localidades mais afetadas	Vale verde Bom Retiro do Sul Rio Pardo Nova Santa Rita	Vale verde Bom Retiro do Sul Rio Pardo Nova Santa Rita	Vale verde Bom Retiro do Sul Rio Pardo Nova Santa Rita

**Distribuidora Celetro:**

Data	22/06/2023	23/06/2023	24/05/2023
Quantidade de UC Interrompidas	Não informado	350	834
Quantidade de UC com algum impedimento para o restabelecimento	Não informado	327	327
Municípios / Localidades mais afetadas	Não informado	Cachoeira do Sul, Dona Francisca, Cerro Branco, Nova Palma.	Cachoeira do Sul, Dona Francisca, Cerro Branco, Nova Palma.